

İKİ KAZANLA BİNA ISITMA+BOYLERLE SICAKSU ÜRETİLMESİ

Primer Pompalı+ Plaka Eşanjörlü +Üç Yollu Vanalı Kapalı Sistem

DİŞ HATIM

KAZAN DABRESİ ELEKTRİK PANOSU

DİŞ HAVA SIKIĞIÇLIK KONTROL FANELİ (EKO FANEL)

HAVA VE PİSKUR ATIRICI

PLAKA EŞANJÖR

1/2"

1/2"


1/2"

1/2"

1/2"

BİNA İÇERİSİNDE SICAKLIĞI DOĞRU ALGILAYABİLİR VE HER YERE MONTE EDİLABİLİR

KAZANIN İZLENİMİ

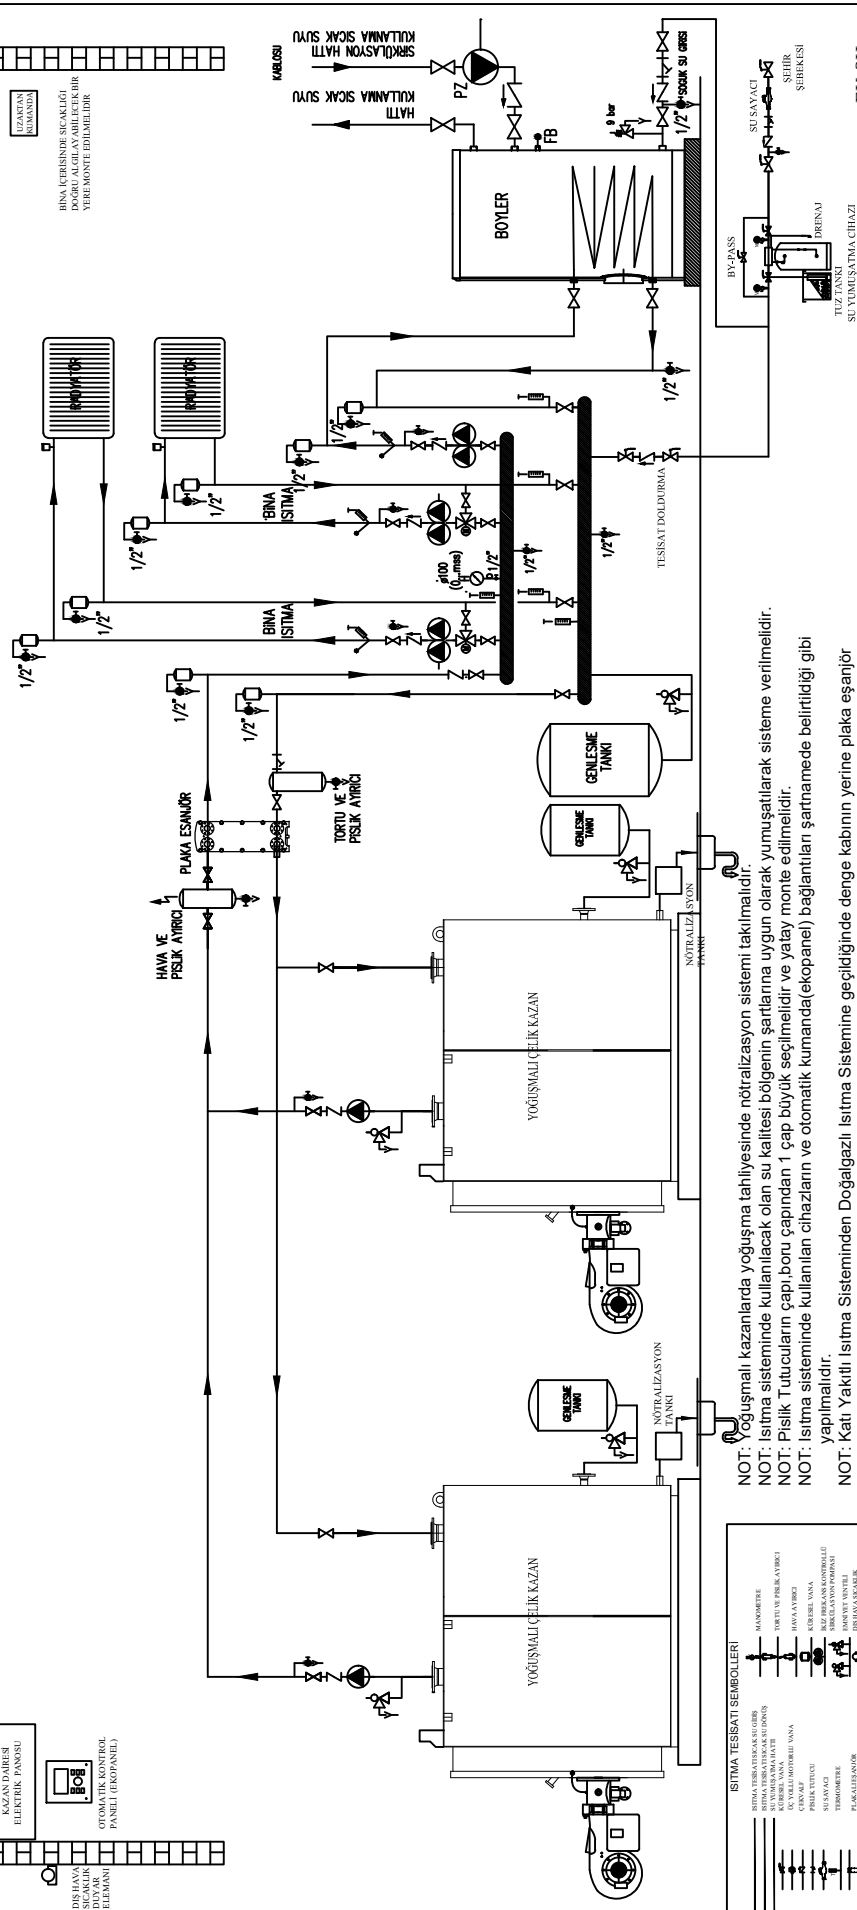

NOT: İstisna sistemlerde kullanılacak olan su kalitesi bölgenin şartlarına uygun olarak yumuşatılarak sisteme verilmelidir.

NOT: Plisik Tutucuların çapı, boru çapından 1 çap büyük seçilmelidir ve yatay monte edilmelidir.

NOT: Kati Yakıtlı Isıtma Sisteminden Doğalgazlı Isıtma Sistemine geçildiğinde denge kabının yerine plaka eşanjör takılması uygun görülmektedir.

• Katı Yakıtlı Isıtma Sistemlerinde Doğalgazlı Isıtma Sistemine Geçirildiğinde Değerle Karşılaştırılması

• Katı Yakıtlı Isıtma Sistemlerinde Doğalgazlı Isıtma Sistemine Geçirildiğinde Değerle Karşılaştırılması

[illegible]