


TEK KAZANLA BINA ISITMASI Plaka Eşanjörü + Üç Yollu Vanalı Sistem

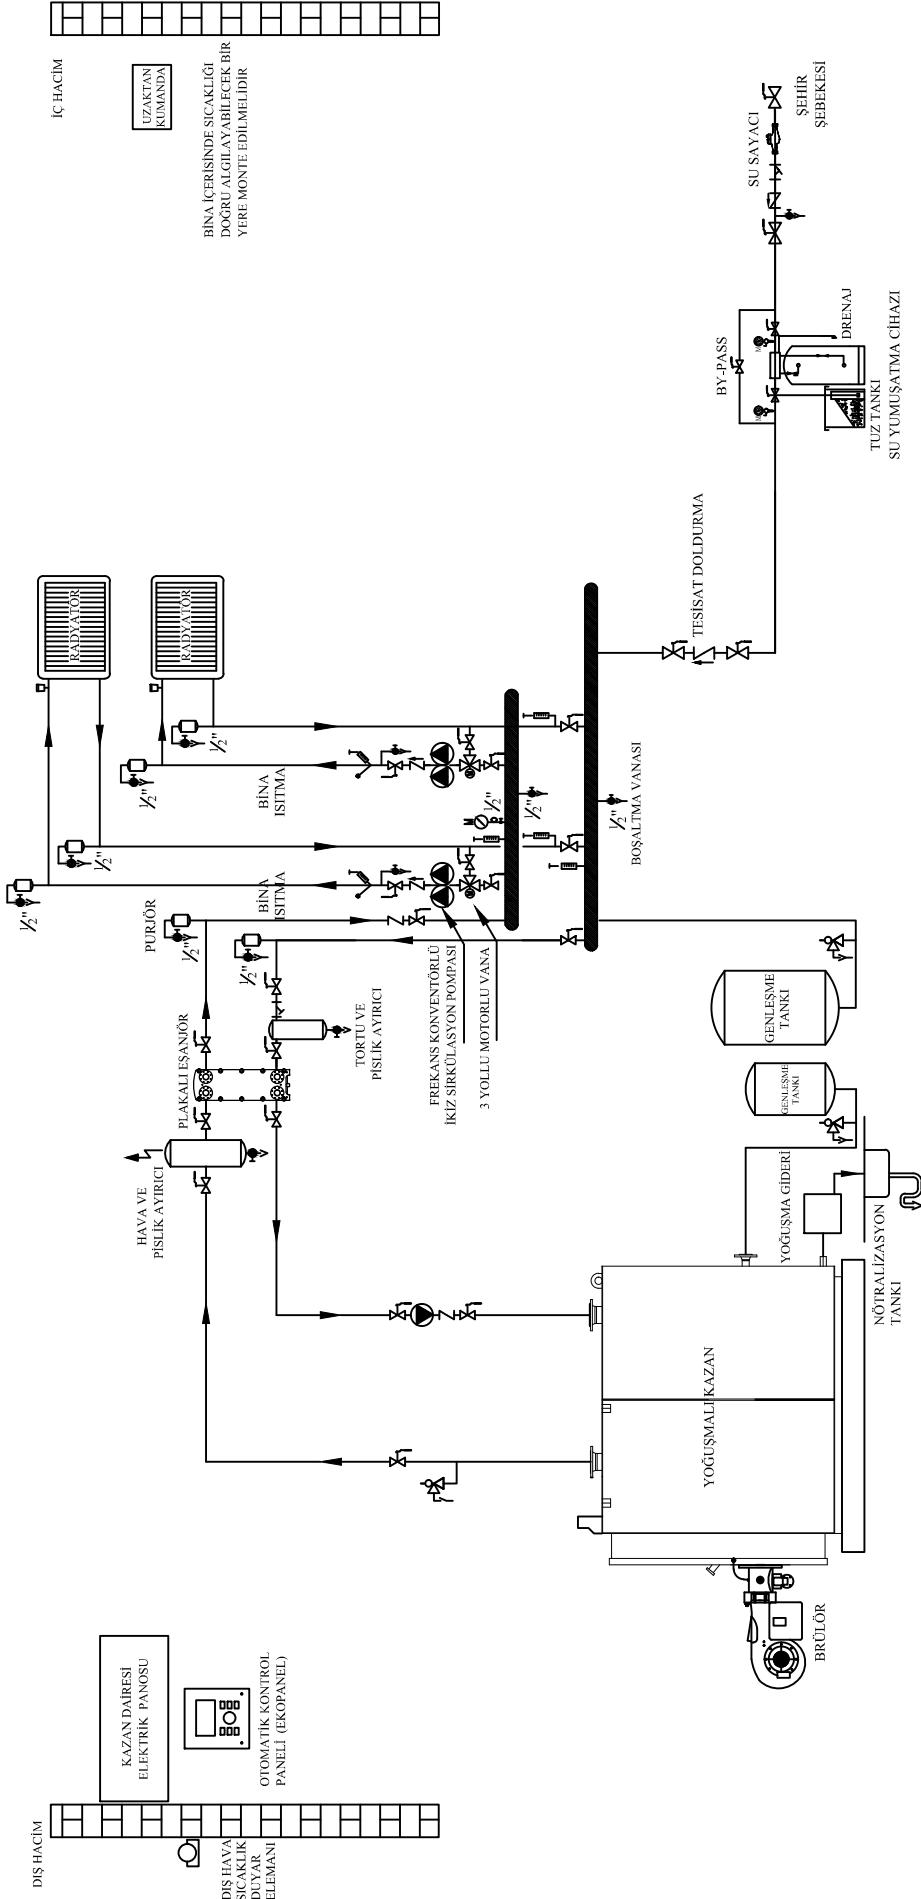

ISITMA TESİSATI SEMBOLLERİ

	ISITMA TESİSATI SICAK SU GİDİŞ
	ISITMA TESİSATI SICAK SU DÖNÜŞ
	SU YUMUŞATMA HATTI
	KÖRBESEL VANA
	ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
	CEVVALP
	PİSLİK TUTUCU
	SU SAYACI
	TERMOMETRE
	PLAKALI EŞANJÖR

NOT: Yoğuşmalı kazanlarda yağışma tahliyesinde nötralizasyon sistemi takılmalıdır.
NOT: Isıtma sisteminde kullanılacak olan su kalitesi bölgenin şartlarına uygun olarak yumuşatılarak sisteme verilmelidir.
NOT: Pislilik Tutucuların çapı, boru çapından 1 çap büyük seçilmelidir ve yatay monte edilmelidir.
NOT: Isıtma sisteminde kullanılan cihazların ve otomatik kumanda (ekopanel) bağlantıları şartnamede belirtildiği gibi yapılmalıdır.
NOT: Katı Yakıtlı Isıtma Sisteminin Doğalgazlı Isıtma Sistemine geçildiğinde denge kabının yerine plaka eşanjör takılması uygun görülmektedir.