


# TEK Lİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLI ISITMA SİSTEMİ+ BOYLERLİ SICAK SU ÜRETME

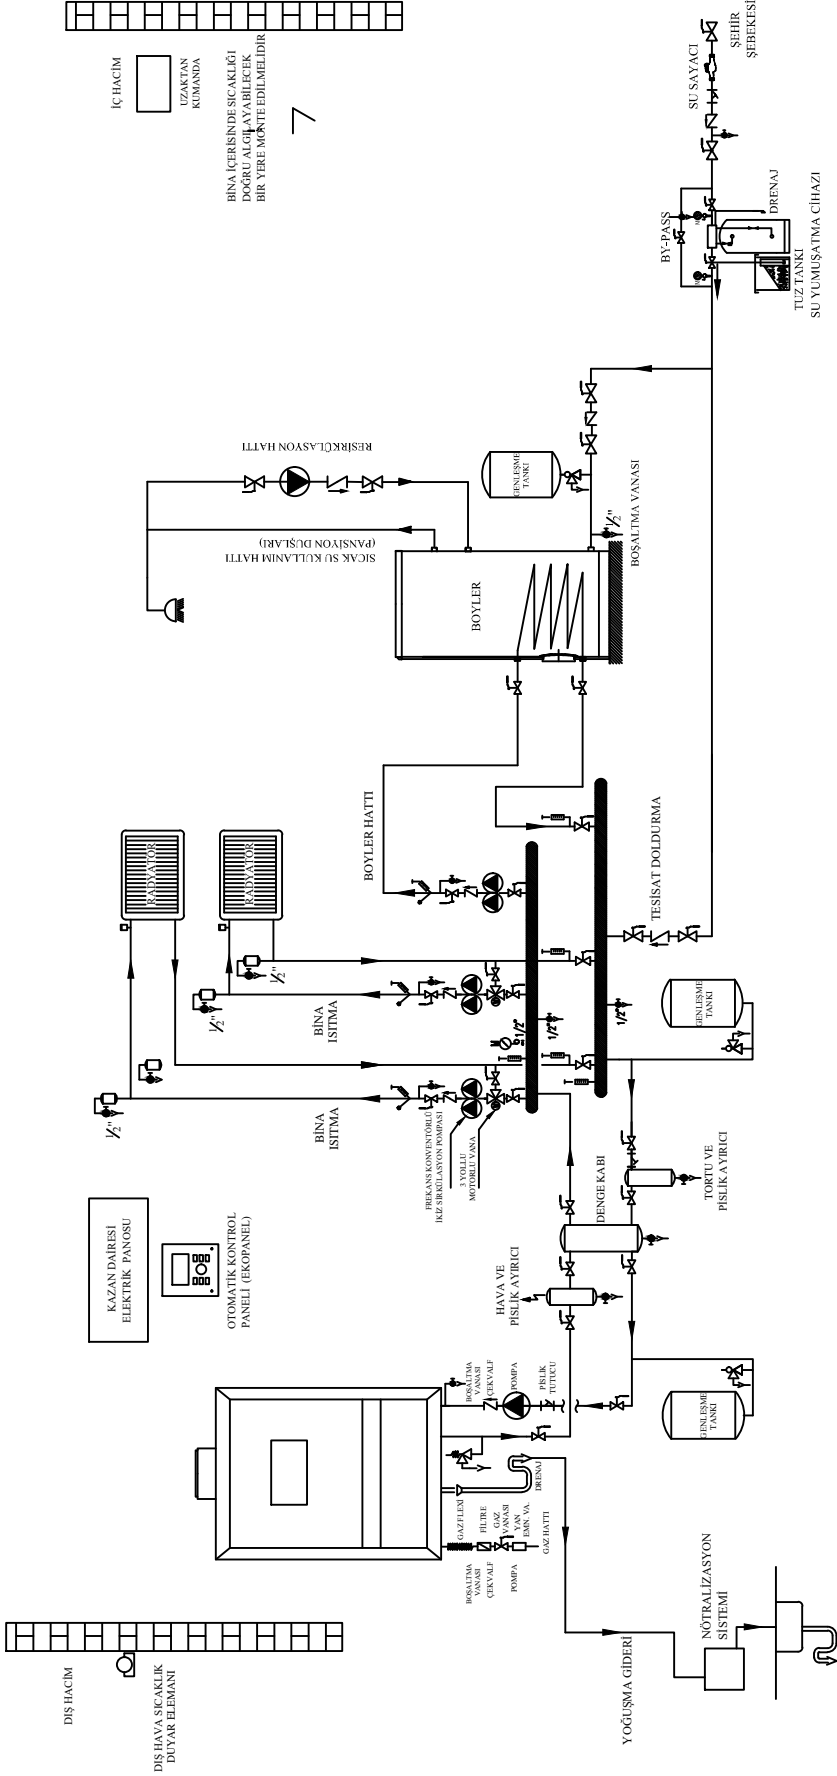

İÇ HACİM  
UZAKTAN KUMANDA  
BİNA İÇERİNDE SICAKLIĞI DOĞRU ALGILAYABİLECEK BİR YERE MONTÉ EDİLMELİDİR

7

ISITMA TESİSATI SEMBOLLERİ	
	ISITMA TESİSATI SICAK SU GİDİRİ
	SU YUMUŞATMA CİHAZI
	YOĞUŞMALI KAZAN HATTI
	KORİSEL VANA
	ÜÇ YOLLU MOTORLULU VANA
	ÇEKVALF
	PİSK TUTUCU
	SU SAYACI
	TERMOMETRE
	MANOMETRE
	TORKU VE PİSLİK AYIRICI
	YOĞUŞMA GİDİR HATTI
	HAVA AYIRICI
	KORİSEL VANA
	İKİ YOLLU MOTORLULU İKİ YÖN DENEYİT VANASI
	PLAKALİ FANÖR
	HEYRE
	VANON DENEYİT VANASI
	DAWİYET VENTİLİ

NOT: Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma tahliyesinde nötralizasyon sistemi takılmalıdır.  
 NOT: Isıtma sisteminde kullanılacak olan su kalitesi bölgenin şartlarına uygun olarak yumuşatılarak sisteme verilmelidir.  
 NOT: Pisk Tutucuların çapı, boru çapından 1 çap büyük seçilmelidir ve yatay monte edilmelidir.  
 NOT: Isıtma sisteminde kullanılan cihazların ve otomatik kumanda (ekopanel) bağlantıları şartnamede belirtildiği gibi yapılmalıdır.