


İKİLİ DUVAR TIPI YOĞUŞMALI KAZANLI (KASKAD)+ PLAKA EŞANJÖRLÜ İSITMA SİSTEMİ+ BOYLERLİ SICAK SU ÜRETİMİ

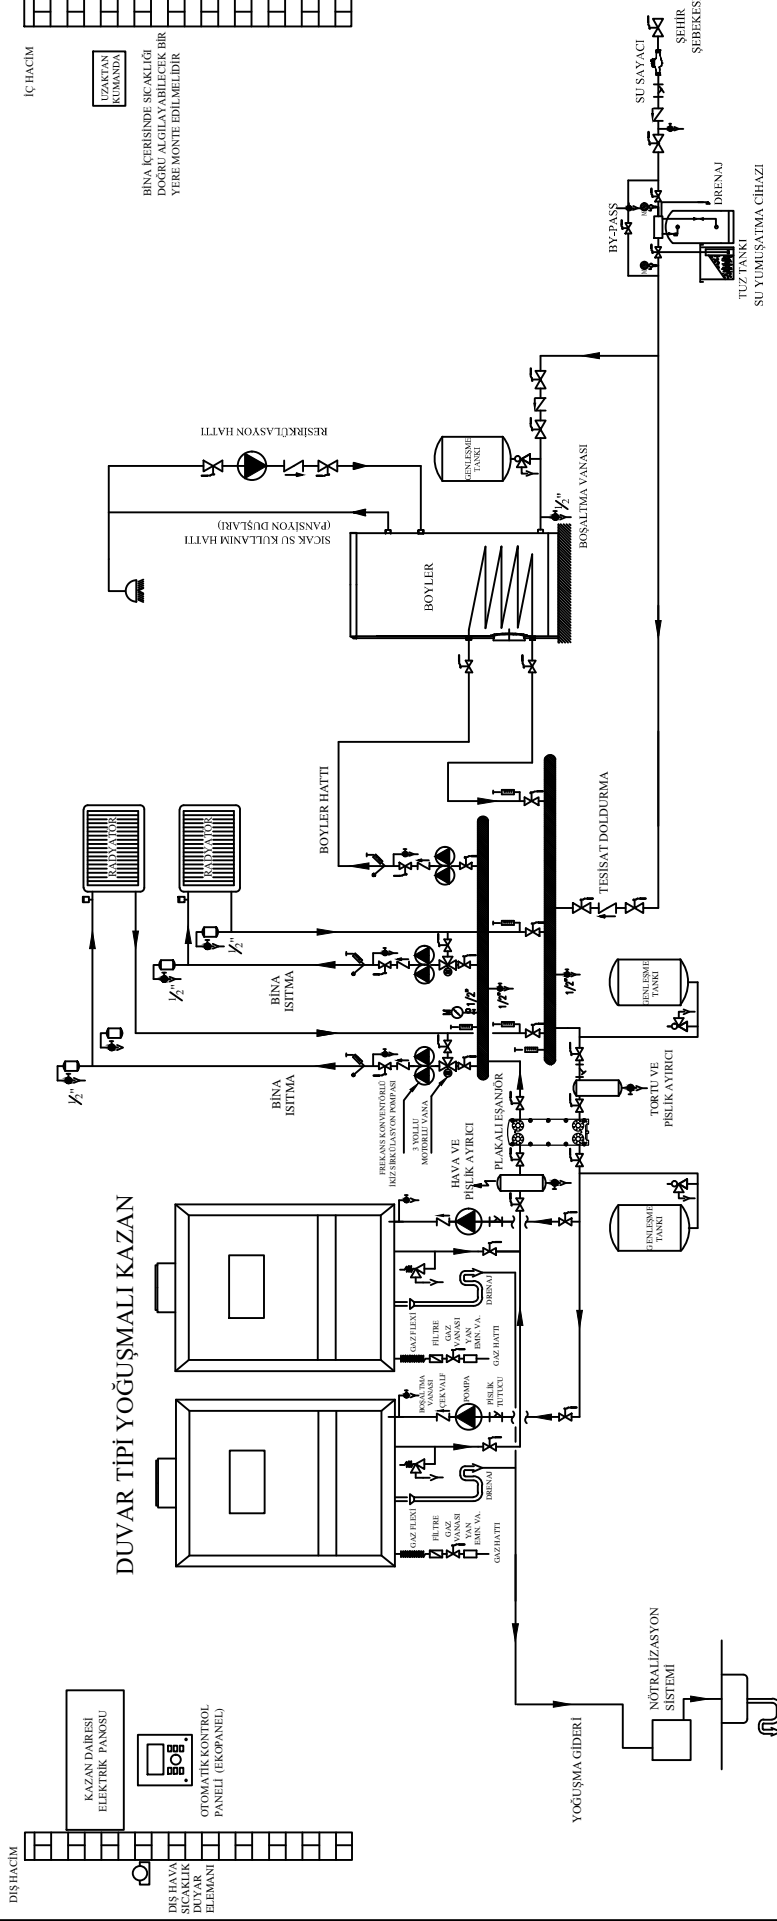

İSITMA TESİSATI SEMBOLLERİ

	BOYLER		PLAKA EŞANJÖR
	POMPA		VALF
	FİLTRE		HAVA VE PİŞLİK AYIRICI
	GENLEŞME TANKI		HAVA VE PİŞLİK AYIRICI
	KONTROL PANOSU		OTOMATİK KONTROL PANELİ (EKOPANEL)
	SU SAYACI		SU SAYACI
	SEHİR SEBESKESİ		SEHİR SEBESKESİ

NOT: Yoğuşmalı kazanlarda yoğunlaşma tahyiesinde nötralizasyon sistemi takılmalıdır.
 NOT: Isıtma sisteminde kullanılacak olan su kalitesi bölgenin şartlarına uygun olarak yumuşatılarak sisteme verilmelidir.
 NOT: Pislik Tutucuların çapı, boru çapından 1 çap büyük seçilmelidir ve yatay monte edilmelidir.
 NOT: Isıtma sisteminde kullanılan cihazların ve otomatik kumanda (ekopanel) bağlantıları şartnamede belirtildiği gibi yapılmalıdır.
 NOT: Katı Yakıtlı Isıtma Sisteminden Doğalgazlı Isıtma Sistemine geçildiğinde denge kabının yerine plaka eşanjör takılması uygun görülmektedir.