# İKİ KAZANLA BİNA ISITMA+BOYLERLE SICAKSU ÜRETİLMESİ

## Primer Pompalı+ Denge Kaplı +Üç Yollu Vanalı Kapalı Sistem

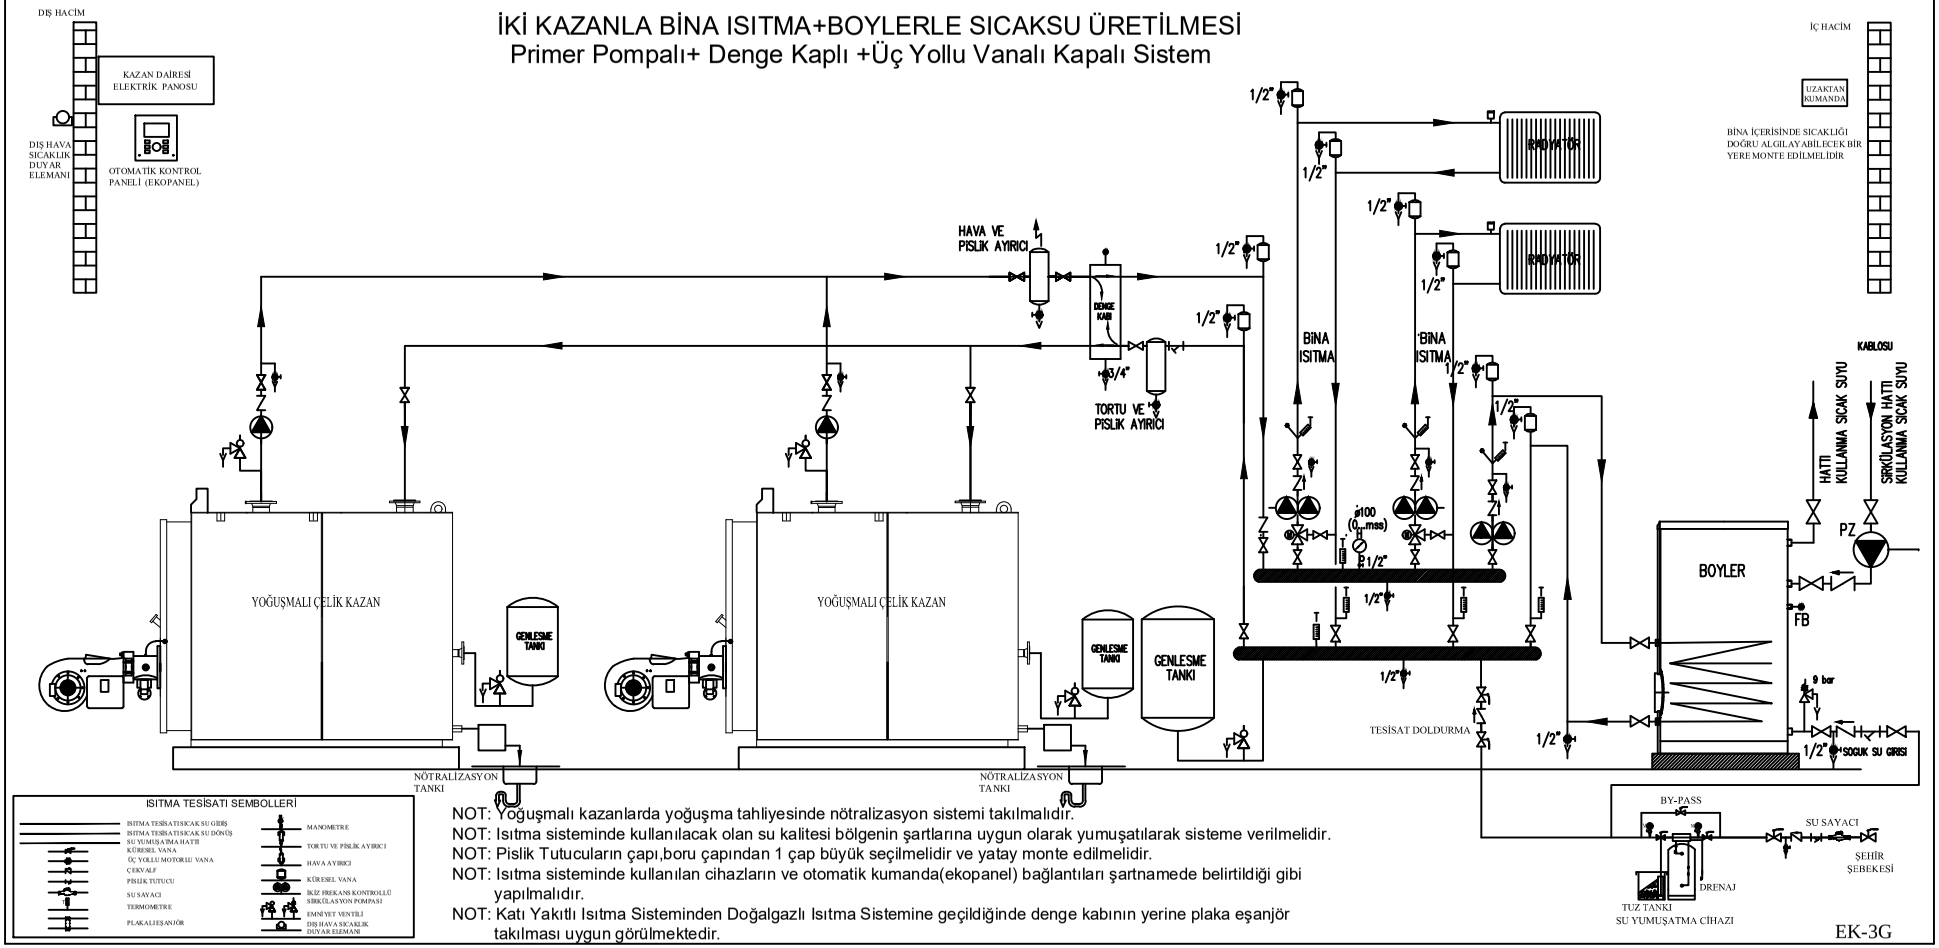


NOT: Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma tahliyesinde nötralizasyon sistemi takılmalıdır.

NOT: Isıtma sisteminde kullanılacak olan su kalitesi bölgenin şartlarına uygun olarak yumuşatılarak sisteme verilmelidir.

NOT: Pislik Tutucuların çapı,boru çapından 1 çap büyük seçilmelidir ve yatay monte edilmelidir.

NOT: Isıtma sisteminde kullanılan cihazların ve otomatik kumanda(ekopanel) bağlantıları şartnamede belirtildiği gibi yapılmalıdır.

NOT: Katı Yakıtlı Isıtma Sisteminden Doğalgazlı Isıtma Sistemine geçildiğinde denge kabının yerine plaka eşanjör takılması uygun görülmektedir.

EK-3G