


## TEK KAZANLA ISITMA + BOYLERLE SICAK SU ÜRETİMİ Plaka Eşanjörü + Üç Yollu Vanalı + Boylerli Sistem

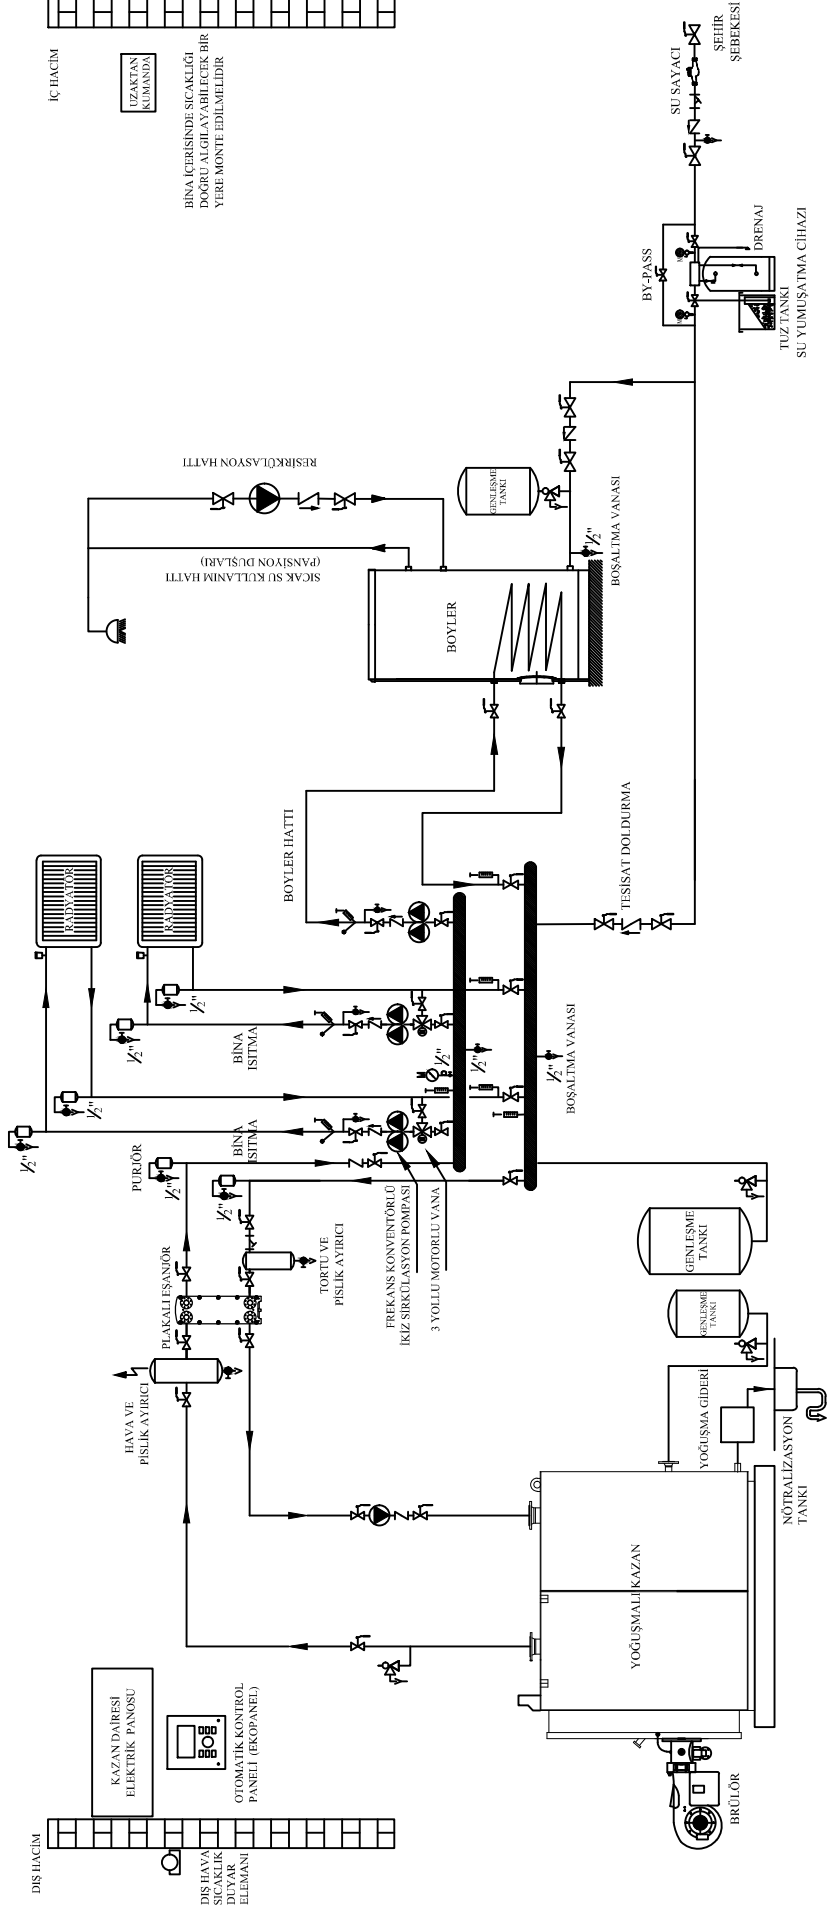

ISITMA TESİSATI SEMBOLLERİ	
	ISITMA TESİSATI SICAK SU GİDİŞ
	ISITMA TESİSATI SICAK SU DÖNÜŞ
	ISITMA TESİSATI HATTI
	ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
	ÇEVRELE
	PRİSKİ TUTUCU
	SU SAYAĞI
	TERMOMETRE
	PLAKALISANÖR
	MANOMETRE
	TORTU VE PRİSKİ AYIRICI
	HAYTA AYIRICI
	KEBİRELİ VANA
	KIZ FIRKANSI KONTROLÜ
	SİRKÜLASYON POMPASI
	ISITMA SİSTEMİ
	YATAY VE DİĞER ELEMANI

**NOT:** Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma tahliyesinde nötralizasyon sistemi takılmalıdır.  
**NOT:** Isıtma sisteminde kullanılacak olan su kalitesi bölgenin şartlarına uygun olarak yumuşatılarak sisteme verilmelidir.  
**NOT:** Pıslık Tutucuların çapı, boru çapından 1 çap büyük seçilmelidir ve yatay monte edilmelidir.  
**NOT:** Isıtma sisteminde kullanılan cihazların ve otomatik kumanda(ekopanel) bağlantıları şartnamede belirtildiği gibi yapılmalıdır.  
**NOT:** Kati Yakıtlı Isıtma Sisteminden Doğalgazlı Isıtma Sistemine geçildiğinde denge kabinin yerine plaka eşanjör takılması uygun görülmektedir.