


TEKLI DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLI ISITMA SİSTEMİ

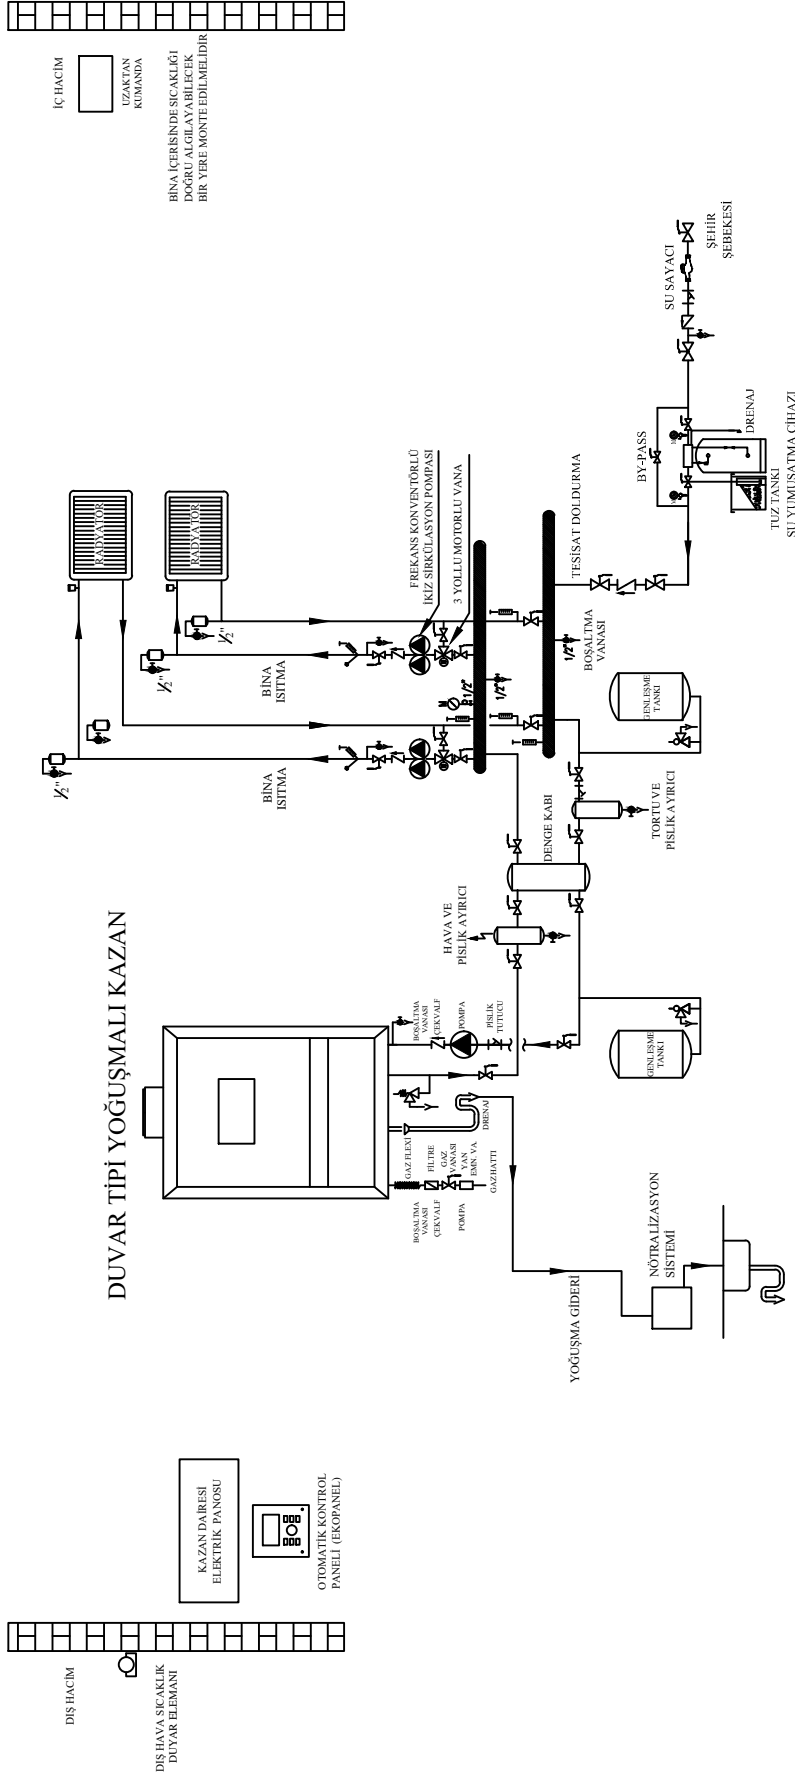

ISITMA TESİSATI SEMBOLLERİ

ISITMA TESİSATI SIKIĞI SUYUNUN SU YUMUŞALTI SİSTEMİ	MANOMETRE	DİŞ HAVA SICAKLIK DUYAR ELEMANI
BOŞALTIMA VANNA	YÖĞUŞMA GİDERİ	PLAKALI FANÖR
ÜÇ YOLLU MOTORLULU VANA	HAVA ANIRICI	FİLTRE
İKİZ SİKULASYON POMPASI	KURUSUL VANA	VANON İMİNİTİ VANNA
PİSLİK TUTUCU	İKİZ SİKULASYON POMPASI	
SU SAYACI	İKİZ SİKULASYON POMPASI	
TEMMOMETRE	İKİZ SİKULASYON POMPASI	

ISITMA TESİSATI SEMBOLLERİ

ISITMA TESİSATI SIKIĞI SUYUNUN SU YUMUŞALTI SİSTEMİ

BOŞALTIMA VANNA

ÜÇ YOLLU MOTORLULU VANA

İKİZ SİKULASYON POMPASI

PİSLİK TUTUCU

SU SAYACI

TEMMOMETRE

NOT: Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma tahliyesinde nötralizasyon sistemi takılmalıdır.

NOT: Isıtma sisteminde kullanılacak olan su kalitesi bölgenin şartlarına uygun olarak yumuşatılarak sisteme verilmelidir.

NOT: Isıtma Tutucuların çapı, boru çapından 1 çap büyük seçilmelidir ve yatay monte edilmelidir.

NOT: Isıtma sisteminde kullanılan cihazların ve otomatik kumanda (ekopanel) bağlantıları şartnamede belirtildiği gibi yapılmalıdır.